

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>	<b>О - 090</b>
			<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b> <b>Датум: 14.02.2018</b>

### ИЗВЕШТАЈ О МОНИТОРИНГ ИСПИТИВАЊУ НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

<b>Назив и адреса извршиоца услуге</b>	Завод за јавно здравље – Одсек за заштиту животне средине
<b>Овлашћење за мерење буке у животној средини</b>	Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије број 353-01-00387/2016-16 издато дана 15.03.2016.године
<b>Захтев наручиоца услуге, датум</b>	датум: 05.01.2018.
<b>Подносилац захтева /Број захтева или уговора на основу којег се врши мерење</b>	Град Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, Уговор број 49/18-I од 05.01.2018.
<b>Документа квалитета</b>	1. Системи менаџмента квалитетом-Захтеви SRPS 9001: 2006, 2. Пословник о квалитету Завода; 3. Упутство за одређивање нивоа буке у животној средини (U-21); 4. Упутство за руковање фонометром за мерење нивоа буке у животној средини (UOHIG-01).
<b>Важећи закони и правилници</b>	Закон о заштити животне средине (Сл. гл. РС.135/ 04) Закон о заштити од буке у животној средини (Сл.гл. РС бр.36/2009) Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (Сл. гл. РС.72 /10) Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гл. РС.75 /10)
<b>Метод испитивања</b>	SRPS ISO 1996-1:2003 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини, Део 1:Основне величине и процедуре оцењивања SRPS ISO 1996-2:2007 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини, Део 2: Одређивање нивоа буке у животној средини
<b>Област испитивања</b>	Мерење буке у животној средини и оцена у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гл. РС.75 /10)
<b>Врсте испитивања</b>	Мерење буке у животној средини која потиче од саобраћаја и других активности на изабраним мерним местима.
<b>Присутне особе у току мерења</b>	Мерењу су присуствовали: Жељко Жунић, извршилац услуге мерења
<b>Сврха испитивања, Решење инспектора, Уговор</b>	Мерење је вршено у циљу реализације Уговора за вршење услуга систематског испитивања буке

	 <b>АТС</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, фак 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>	<b>О - 090</b>
			<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b> <b>Датум: 14.02.2018</b>

## ЗАДАТАК МЕРЕЊА

На основу Уговора број 49/18-I од 05.01.2018 године, Завод за јавно здравље Сремска Митровица као извршилац услуге, преузео је обавезу од стране Града Сремска Митровица као наручиоца услуге да у току 2018 године, у периоду од јануара до децембра започне и изврши снимање и анализу стања буке у Града Сремска Митровица.

Предмет уговора је вршење мерења буке у комуналној средини у Граду Сремска Митровица на 5 мерних места.

На Табели 1 је приказан попис 5 мерних места по акустичким зонама:

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010	Ред.број	Мерно место
<b>Зоне</b>		
Градски центар, занатска, трговачка, административно – управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница	1.	Испред главне поште у центру града, ул.Краља Петра I
Чисто стамбено подручје	2.	Насеље М.Хуђи, Северни бедем, испред маркета
Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда	3.	Румски друм испред броја 53 код транспортног прилаза фирми МЕТАЛ ФЕР.
Чисто стамбено подручје	4.	Променада испред бр.14
Туристичка подручја, кампови и школске зоне	5.	Поред зграде Топлификације, Змај Јовина бр.26

	 <b>ATC</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, фак 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>	<b>О - 090</b>
			<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b> <b>Датум: 14.02.2018</b>

## УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

**Мерно место I:** Градски центар, занатска, трговачка, административно – управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница - **Испред главне поште у центру града, ул. Краља Петра I**

**Слика мерног места:**



**Мерна тачка:** На платоу испред зграде поште у центру града на око 5 - 10 метара удаљености од коловоза и на висини 1,5 метара од тла.

**Опис мерног места:** Мерно место је поплочана бетонска пешачка зона наспрам улаза у зграду поште.

**Време мерења:** Мерења су обављена у три временска интервала у току дана и два у току ноћи и то 30. и 31. ЈАНУАРА:

- I мерна серија - јутро - 10:00 до 10:15 ( 30.01.2018 )
- II мерна серија - поподне - 13:00 до 13:15 ( 30.01.2018 )
- III мерна серија - вече - 18:00 до 18:15 ( 30.01.2018 )
- IV мерна серија - ноћ до поноћи - 22:00 до 22:15 ( 30.01.2018 )
- V мерна серија - ноћ после поноћи - 01:00 до 01:15 ( 31.01.2018 )

**Метеоролошки услови:** Метеоролошки услови приказани на Табелама 2. и 3. били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b>
			<b>Датум: 14.02.2018</b>	

Табела бр.2. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. јануара:

Микроклиматска мерења	прво дневно 10:00 - 10:15 h 30.01.2018.	друго дневно 13:00 -13:15 h 30.01.2018.	вечерње 18:00 - 18:15 h 30.01.2018.
Т (°C)	7	14	7
РВ (%)	30	39	71
Струјање ваздуха (m/s)	3,6	3,8	2,1
Притисак ваздуха (hPa)	1028	1028	1028

Табела бр.3. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. и 31. јануара:

Микроклиматска мерења	прво ноћно 22:00 - 22:15 h 30.01.2018.	друго ноћно 01:00 - 01:15 h 31.01.2018.
Т (°C)	4	3
РВ (%)	67	83
Струјање ваздуха (m/s)	1,5	1,4
Притисак ваздуха (hPa)	1029	1028

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>33J3 Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b>  <b>Датум: 14.02.2018</b>

термин мерења (интервал)	LAeqT dB ( A )	К	LA1 ( dB )	LA5 ( dB )	LA10 ( dB )	LA50 ( dB )	LA90 ( dB )	LA95 ( dB )	LA99 ( dB )	LAFmax ( dB )	LAFmin ( dB )	LRAeqT dB ( A )	Интензитет саобраћаја током мерног интервала
<b>први дневни</b> 30.01.2018 од 10:00 до 10:15	<b>60.6</b>	-	67.6	64.8	63.6	58.8	54.1	52.9	51.5	79.9	49.1	<b>61</b>	112 аутомобила, 1 мотоцикл
<b>други дневни</b> 30.01.2018 од 14:00 до 14:15	<b>61.7</b>	-	70.6	65.5	64.0	60.1	56.7	56.1	55.2	75.9	54.1	<b>62</b>	126 аутомобила, 3 мотоцикла
<b>вечерњи</b> 30.01.2018 од 18:00 до 18:15	<b>62.1</b>	-	72.4	65.3	63.6	57.8	53.0	51.7	50.1	84.7	47.2	<b>62</b>	134 аутомобила, 2 мотоцикла
<b>први ноћни</b> 30.01.2018 од 22:00 до 22:15	<b>59.1</b>	-	70.7	63.8	61.4	48.7	40.4	38.7	36.5	87.2	34.1	<b>59</b>	98 аутомобила, 3 мотоцикла
<b>други ноћни</b> 31.01.2018 од 01:00 до 01:15	<b>52.4</b>	-	62.5	59.7	57.1	44.5	38.1	36.7	35.0	75.0	29.6	<b>52</b>	16 аутомобила, 1 мотоцикл

Резултати мерења на мерном месту 1, јануар 2018. године

LAeqT - еквивалентни А пондерисани ниво буке измерен у току временског интервала

LRAeqT - меродавни ниво буке

LA1 - једнопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA5 - петопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA10 - десетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA50 - педесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA90 - деведесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA95 - деведесетпетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA99 - деведесетдеветопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LAFmax - максимални ниво буке у току интервала мерења

LAFmin - минимални ниво буке у току интервала мерења

T - временски интервал мерења износи 15 минута за сва мерења

К - корекција због присуства тона, импулса или других звучних информација




33JЗ Сремска Митровица Стари шор 47  
Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509  
e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs

О - 090


Број 01 – СМ – Б / 18

Датум: 14.02.2018


### Дијаграм терцне анализе:

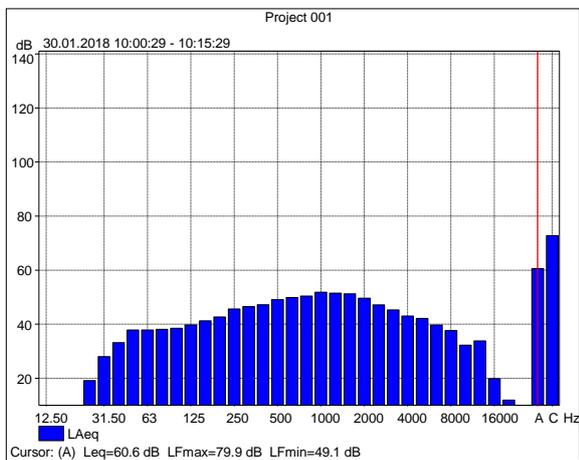


Слика 1: прво дневно мерење

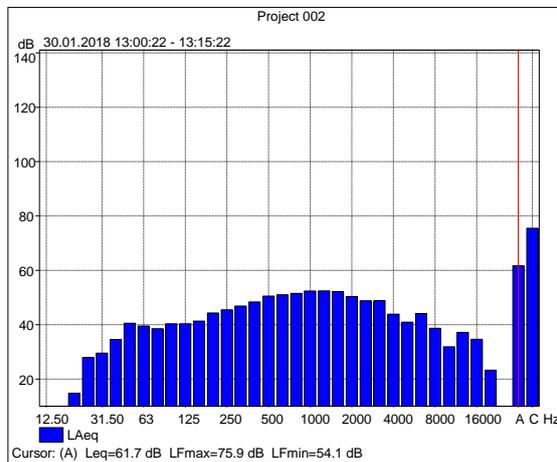


Слика 2: друго дневно мерење

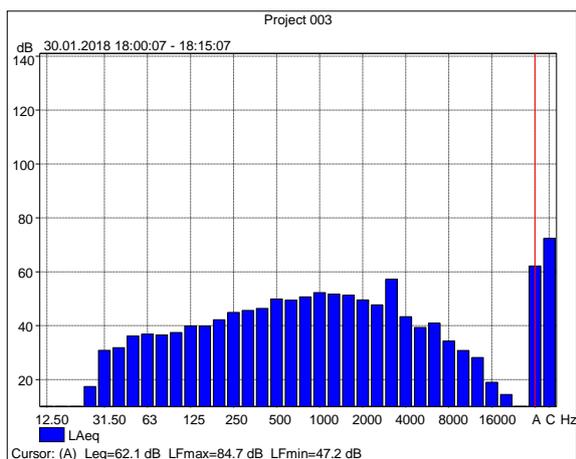

Слика 3: вечерње мерење

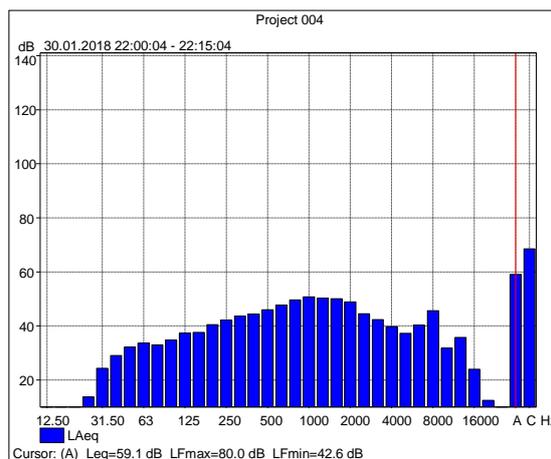

Слика 4: прво ноћно мерење

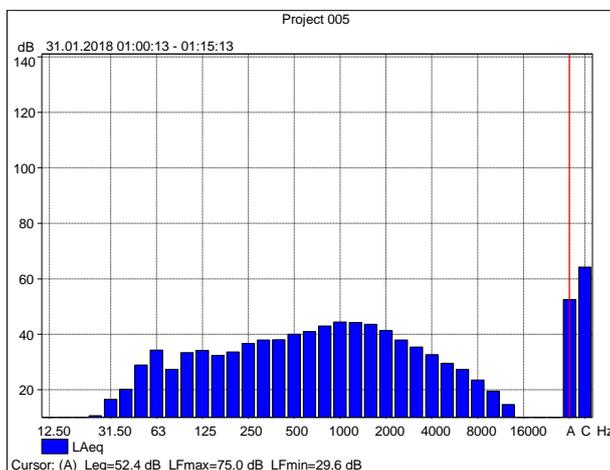

Слика 5: друго ноћно мерење

	 <b>ATC</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>	<b>О - 090</b>
		<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b>	

**Мерно место 2:** Чисто стамбено подручје- Насеље М.Хуђи, Северни бедем бб, испред маркета.

**Слика мерног места:**



**Мерна тачка:** Поред прилаза у трговински центар маркет, на паркингу испред улаза .  
Удаљено 8 - 10 метара од саобраћајнице и на висини 1,5 метара од тла.

**Опис мерног места:** Мерно место је травната површина и без хоризонталних и вертикалних препрека  
простирању звука.

**Време мерења:** Мерења су обављена у три временска интервала у току дана и два у току ноћи и то 30. и  
31. ЈАНУАРА:

- I мерна серија - јутро - 10:23 до 10:48 ( 30.01.2018 )
- II мерна серија - поподне - 13:24 до 13:39 ( 30.01.2018 )
- III мерна серија - вече - 18:25 до 18:40 ( 30.01.2018 )
- IV мерна серија - ноћ до поноћи - 22:22 до 22:37 ( 30.01.2018 )
- V мерна серија - ноћ после поноћи - 01:21 до 01:36 ( 31.01.2018 )

**Метеоролошки услови:** Метеоролошки услови приказани на Табелама 4. и 5. били су повољни и нису  
утицали на тачност података добијених мерењем буке.

	 <b>ATC</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b>
			<b>Датум: 14.02.2018</b>	

Табела бр.4. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. јануара:

Микроклиматска мерења	прво дневно 10:23 – 10:48 h 30.01.2018	друго дневно 13:24 – 13:39 h 30.01.2018	вечерње 18:25 – 18:40 h 30.01.2018
Т (°C)	9	14	7
РВ (%)	71	51	71
Струјање ваздуха (m/s)	3,7	3,8	1,5
Притисак ваздуха (hPa)	1027	1027	1028

Табела бр.5. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. и 31. јануара:

Микроклиматска мерења	прво ноћно 22:22 – 22:37 h 30.01.2018	друго ноћно 01:21 – 01:36 h 31.01.2018
Т (°C)	4	-1
РВ (%)	77	84
Струјање ваздуха (m/s)	3,1	2,6
Притисак ваздуха (hPa)	1028	1027

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>33J3 Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>			<b>О - 090</b>
		<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b>			<b>Датум: 14.02.2018</b>

термин мерења (интервал)	LAeqT dB (A)	K	LA1 (dB)	LA5 (dB)	LA10 (dB)	LA50 (dB)	LA90 (dB)	LA95 (dB)	LA99 (dB)	LAFmax (dB)	LAFmin (dB)	LRAeqT dB (A)	Интензитет саобраћаја током мерног интервала
<b>први дневни</b> 30.01..2018 од 10:23 до 10:48	<b>60.4</b>	-	69.1	63.9	61.8	55.4	50.3	49.5	48.3	84.3	46.6	<b>60</b>	94 аутомобила, 1 мотоцикл
<b>други дневни</b> 30.01.2018 од 13:24 до 13:39	<b>58.6</b>	-	63.8	62.1	61.0	56.7	52.8	52.0	50.9	83.8	49.4	<b>59</b>	86 аутомобила, 3 мотоцикла
<b>вечерњи</b> 30.01.2018 од 18:25 до 18:40	<b>60.0</b>	-	69.5	66.0	63.3	56.6	51.7	50.6	49.1	73.4	47.3	<b>60</b>	78 аутомобила, 4 мотоцикла
<b>први ноћни</b> 30.01.2018 од 22:22 до 22:37	<b>52.7</b>	-	61.8	57.0	55.3	50.4	48.3	46.6	42.2	66.9	40.7	<b>53</b>	29 аутомобила, 1 мотоцикал
<b>други ноћни</b> 31.01.2018 од 01:21 до 01:36	<b>43.2</b>	-	53.7	48.6	45.3	37.2	33.7	33.0	31.8	72.7	30.2	<b>43</b>	9 аутомобила

Резултати мерења на мерном месту 2, јануар 2018. године

LAeqT - еквивалентни А пондерисани ниво буке измерен у току временског интервала

LRAeqT - меродавни ниво буке

LA1 - једнопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA5 - петопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA10 - десетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA50 - педесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA90 - деведесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA95 - деведесетпетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA99 - деведесетдеветопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LAFmax - максимални ниво буке у току интервала мерења

LAFmin - минимални ниво буке у току интервала мерења

T - временски интервал мерења износи 15 минута за сва мерења

K - корекција због присуства тона, импулса или других звучних информација




ЗЗЗ Сремска Митровица Стари шор 47  
Тел 022/610-511, фак 022/ 636-509  
e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs

О - 090


Број 01 – СМ – Б / 18

Датум: 14.02.2018


### Дијаграм терене анализе:

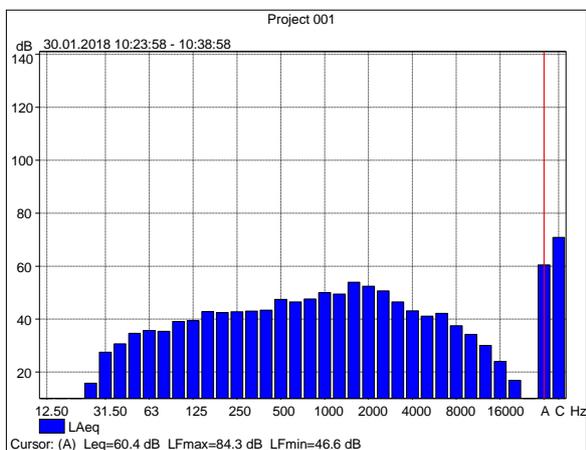


Слика 6: прво дневно мерење

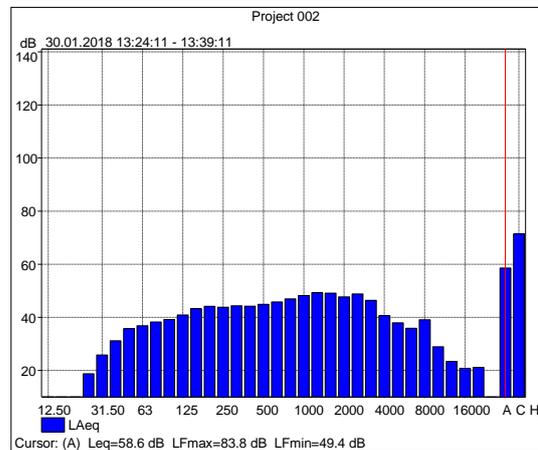


Слика 7: друго дневно мерење

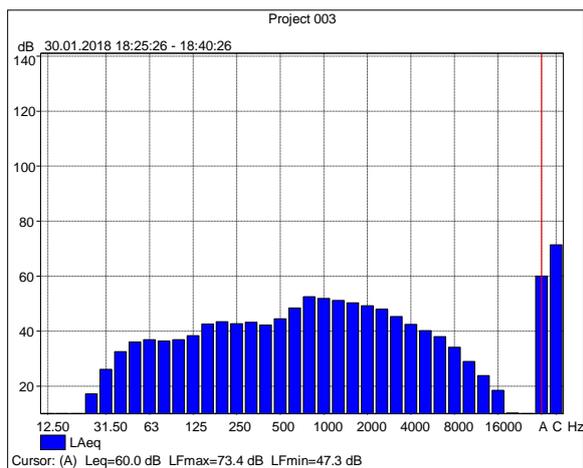

Слика 8: вечерње мерење

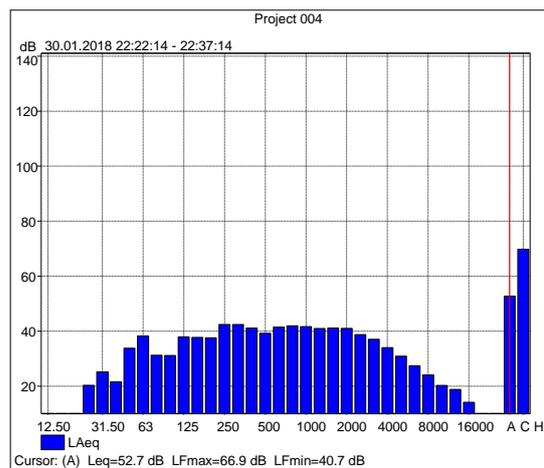

Слика 9: прво ноћно мерење

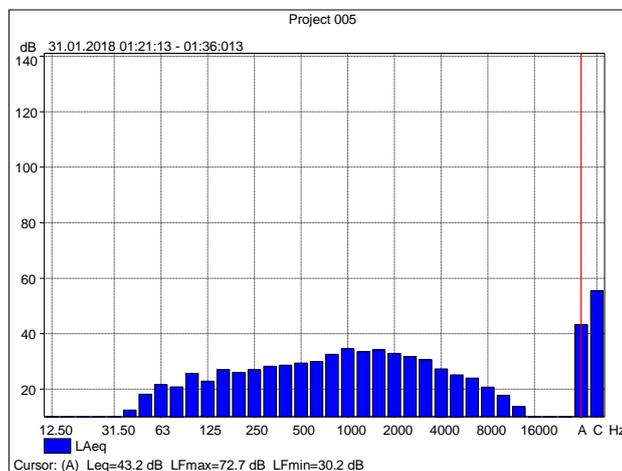

Слика 10: друго ноћно мерење

	 <b>ATC</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>	<b>О - 090</b>
			<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b> <b>Датум: 14.02.2018</b>

**Мерно место 3** : Индустијска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда - Румски друм испред броја 53 код транспортног прилаза фирме МЕТАЛ ФЕР

**Слика мерног места:**



**Мерна тачка:** Испред регионалног пута Ср.Митровица –Рума и прилазног транспортног пута фирме Метал-фер.

**Опис мерног места:** Мерно место је травната површина и без препрека простирању звука.

**Време мерења:** Мерења су обављена у три временска интервала у току дана и два у току ноћи и то 30. и 31. ЈАНУАРА:

**Мерна тачка:** Испред стамбене зграде, паркинг простор, преко пута градског кеја.

- I мерна серија – јутро - 10:49 до 11:04 ( 30.01.2018 )
- II мерна серија – поподне - 13:49 до 14:04 ( 30.01.2018 )
- III мерна серија – вече - 18:50 до 19:05 ( 30.01.2018 )
- IV мерна серија – ноћ до поноћи - 22:44 до 23:00 ( 30.01.2018 )
- V мерна серија – ноћ после поноћи - 01:44 до 01:59 ( 31.01.2018 )

**Метеоролошки услови:** Метеоролошки услови приказани на Табелама 6. и 7. били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, фак 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b> <b>Датум: 14.02.2018</b>

Табела бр.6. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. јануара:

Микроклиматска мерења	прво дневно 10:49 – 11:04 h 30.01.2018.	друго дневно 13:46 – 14:01 h 30.01.2018.	вечерње 18:50 – 19:05 h 30.01.2018.
Т (°C)	10	13	7
РВ (%)	66	54	63
Струјање ваздуха (m/s)	3,7	3,8	1,6
Притисак ваздуха (hPa)	1027	1027	1028

Табела бр.7. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. и 31. јануара:

Микроклиматска мерења	прво ноћно 22:44 – 23:00 h 30.01.2018.	V мерна серија 01:44 – 01:59 h 31.01.2018.
Т (°C)	5	1
РВ (%)	78	84
Струјање ваздуха (m/s)	1,5	2,0
Притисак ваздуха (hPa)	1028	1027

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>33J3 Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>			<b>О - 090</b>	
					<b>Број 01 – СМ – Б / 18</b>	
			<b>Датум: 14.02.2018</b>			

термин мерења (интервал)	LAeqT dB ( A )	K	LA1 ( dB )	LA5 ( dB )	LA10 ( dB )	LA50 ( dB )	LA90 ( dB )	LA95 ( dB )	LA99 ( dB )	LAFmax ( dB )	LAFmin ( dB )	LRAeqT dB ( A )	Интензитет саобраћаја током мерног интервала
<b>први дневни</b> 30.01.2018 од 10:49 до 11:04	<b>64.4</b>	-	73.8	70.6	68.7	58.4	50.6	49.7	48.8	79.4	48.1	<b>64</b>	136 аутомобила, 9 камиона и камиона са приколицом, 2 мотоцикла
<b>други дневни</b> 30.01.2017 од 13:46 до 14:01	<b>64.9</b>	-	72.7	70.1	68.5	62.9	52.4	51.2	49.8	80.2	48.3	<b>65</b>	152 аутомобила, 12 камиона и камиона са приколицом, 3 мотоцикла
<b>вечерњи</b> 30.01.2018 од 18:50 до 19:05	<b>60.8</b>	-	70.5	66.6	64.4	55.8	52.4	51.9	51.0	78.4	50.0	<b>61</b>	78 аутомобила, 3 камиона и камиона са приколицом, 2 мотоцикла
<b>први ноћни</b> 30.01.2018 од 22:44 до 23:00	<b>58.0</b>	-	69.4	64.1	60.7	52.9	48.3	47.5	46.1	74.2	43.3	<b>58</b>	26 аутомобила, 2 камиона и камиона са приколицом
<b>други ноћни</b> 31.01.2018 од 01:44 до 01:59	<b>48.7</b>	-	55.4	53.0	52.0	47.0	42.0	41.2	40.3	62.2	39.1	<b>49</b>	8 аутомобила

Резултати мерења на мерном месту 3, јануар 2018. године

LAeqT - еквивалентни А пондерисани ниво буке измерен у току временског интервала

LRAeqT - меродавни ниво буке

LA1 - једнопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA5 - петопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA10 - десетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA50 - педесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA90 - деведесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA95 - деведесетпетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA99 - деведесетдеветопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LAFmax - максимални ниво буке у току интервала мерења


LAFmin - минимални ниво буке у току интервала мерења

T - временски интервал мерења износи 15 минута за сва мерења


K - корекција због присуства тона, импулса или других звучних информација




Дијаграм терене анализе:

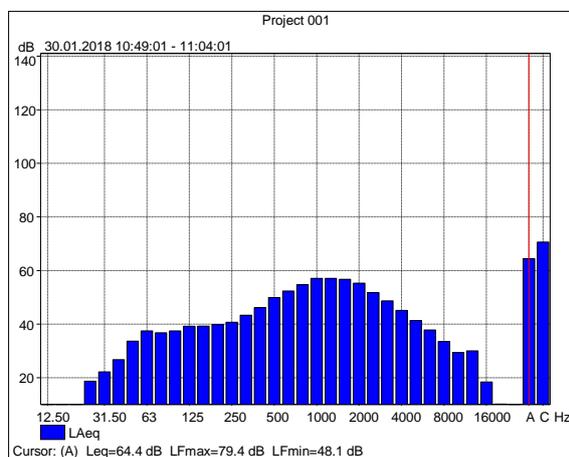


Слика 11: прво дневно мерење

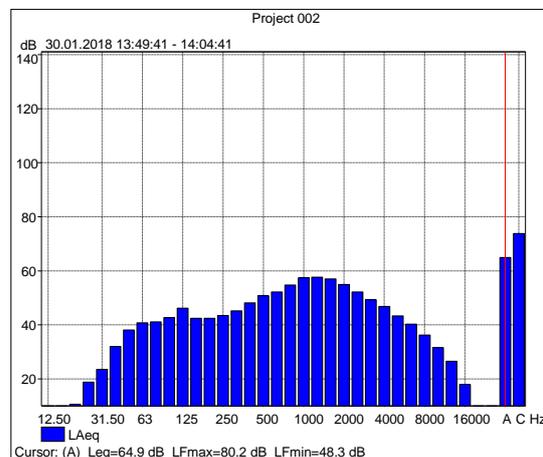


Слика 12: друго дневно мерење

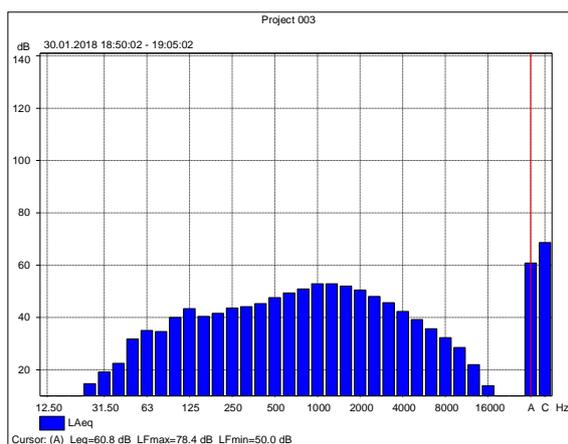

Слика 13: вечерње мерење

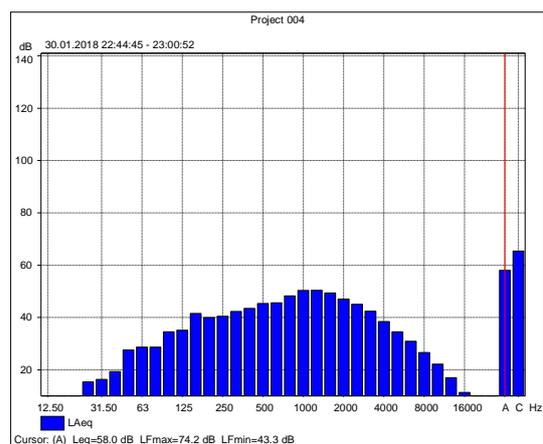

Слика 14: прво ноћно мерење

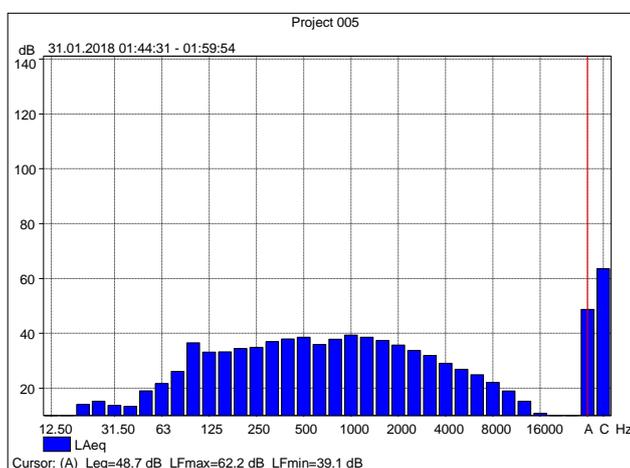

Слика 15: друго ноћно мерење

	 <b>ATC</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>	<b>О - 090</b>
			<b>Број: 01 – СМ – Б / 18</b> <b>Датум: 14.02.2018</b>

**Мерно место 4: Чисто стамбено подручје-Променада испред бр. 14**

**Слика мерног места:**



**Мерна тачка:** Испред стамбене зграде, паркинг простор, преко пута градског кеја.

**Опис мерног места:** Мерно место је бетонска поплочана површина и без препрека простирању звука.

**Време мерења:** Мерења су обављена у три временска интервала у току дана и два у току ноћи и то 30. и 31. ЈАНУАРА:

:

I мерна серија – јутро - 11:15 до 11:30 ( 30.01.2018 )

II мерна серија – поподне - 14:15 до 14:30 ( 30.01.2018 )

III мерна серија – вече - 19:13 до 19:28 ( 30.01.2018 )

IV мерна серија – ноћ до поноћи - 23:09 до 23:25 ( 30.01.2018 )

V мерна серија – ноћ после поноћи - 02:16 до 02:31 ( 31.01.2018 )

**Метеоролошки услови:** Метеоролошки услови приказани на Табелама 8. и 9. били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, фак 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број: 01 – СМ – Б / 18</b>
			<b>Датум: 14.02.2018</b>	

Табела бр.8. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. јануара:

Микроклиматска мерења	прво дневно 11:15 - 11:30 h 30.01.2018.	друго дневно 14:15 -14:30 h 30.01.2018.	вечерње 19:13 - 19:28 h 30.01.2018.
Т (°C)	12	13	7
РВ (%)	62	54	71
Струјање ваздуха (m/s)	3,5	3,6	1,6
Притисак ваздуха (hPa)	1027	1027	1028

Табела бр.9. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. и 31. јануара:

Микроклиматска мерења	прво ноћно 23:09 - 23:25 h 30.01.2018.	друго ноћно 02:16 - 02:31 h 31.01.2018.
Т (°C)	5	0
РВ (%)	78	84
Струјање ваздуха (m/s)	2,1	3,1
Притисак ваздуха (hPa)	1028	1027



33J3 Сремска Митровица Стари шор 47  
Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509  
e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs

О - 090

Број: 01 – СМ – Б / 18

Датум: 14.02.2018

термин мерења (интервал)	LAeqT dB (A)	K	LA1 (dB)	LA5 (dB)	LA10 (dB)	LA50 (dB)	LA90 (dB)	LA95 (dB)	LA99 (dB)	LAFmax (dB)	LAFmin (dB)	LRAeqT dB (A)	Интензитет саобраћаја током мерног интервала
први дневни 30.01.2018 од 11:15 до 11:30	<b>51.3</b>	-	63.0	57.6	54.3	44.6	40.3	39.4	37.9	72.6	36.3	<b>51</b>	16 аутомобила
други дневни 30.01.2018 од 14:15 до 14:30	<b>47.8</b>	-	58.6	53.3	49.7	41.2	37.2	36.3	35.1	73.9	32.5	<b>48</b>	12 аутомобила
вечерњи 30.01.2018 од 19:13 до 19:28	<b>44.8</b>	-	57.2	50.0	47.0	38.1	34.8	33.4	30.8	65.6	28.0	<b>45</b>	9 аутомобила
први ноћни 30.01.2018 од 23:09 до 23:25	<b>42.9</b>	-	55.0	47.4	43.9	36.5	32.6	31.3	29.8	65.4	27.9	<b>43</b>	6 аутомобила
други ноћни 31.01.2018 од 02:16 до 02:31	<b>41.7</b>	-	53.8	46.3	42.2	34.7	31.2	29.5	27.7	63.8	25.9	<b>42</b>	4 аутомобила

Резултати мерења на мерном месту 4, јануар 2018. године

LAeqT - еквивалентни А пондерисани ниво буке измерен у току временског интервала

LRAeqT - меродавни ниво буке

LA1 - једнопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA5 - петопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA10 - десетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA50 - педесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA90 - деведесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA95 - деведесетпетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA99 - деведесетдеветопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LAFmax - максимални ниво буке у току интервала мерења


LAFmin - минимални ниво буке у току интервала мерења

T - временски интервал мерења износи 15 минута за сва мерења


K - корекција због присуства тона, импулса или других звучних информација




Дијаграм терце анализе:

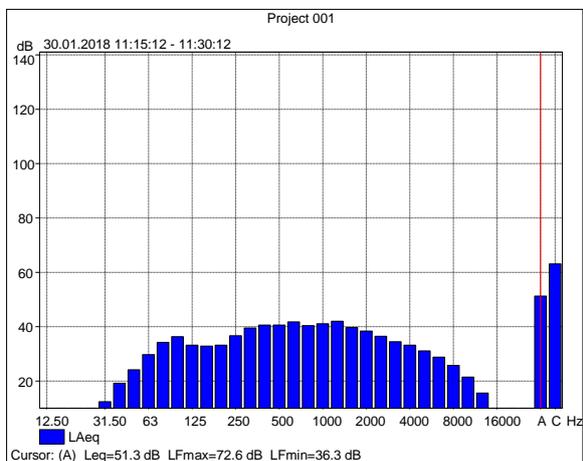


Слика 16: прво дневно мерење

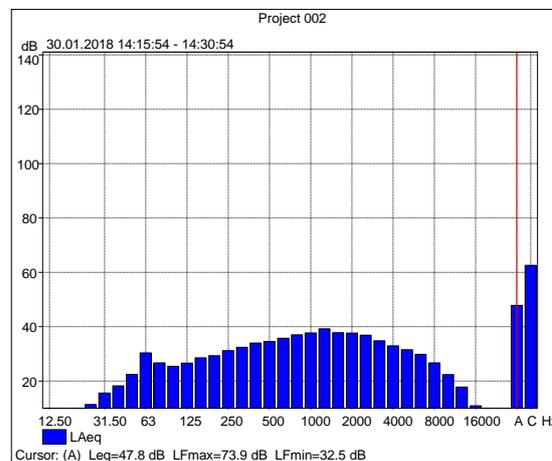


Слика 17: друго дневно мерење

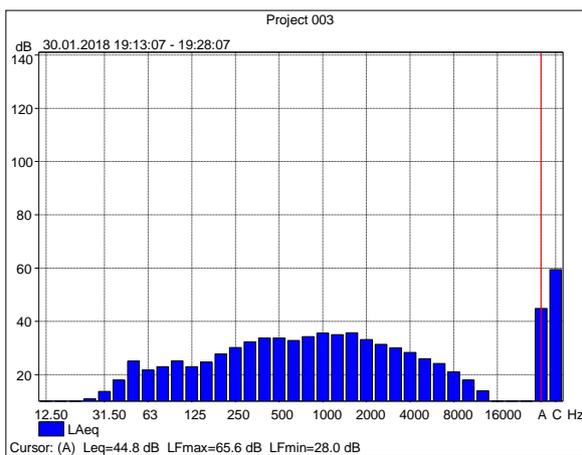

Слика 18: вечерње мерење

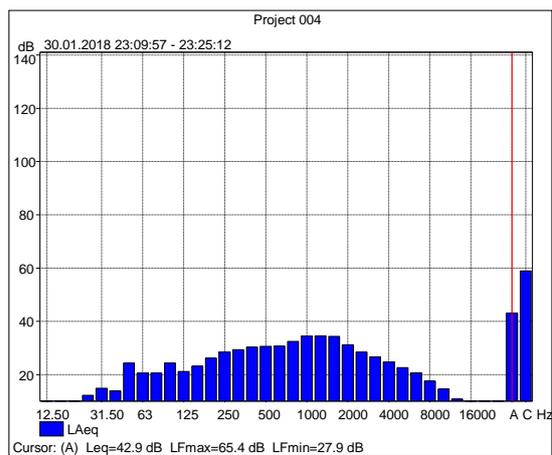

Слика 19: прво ноћно мерење

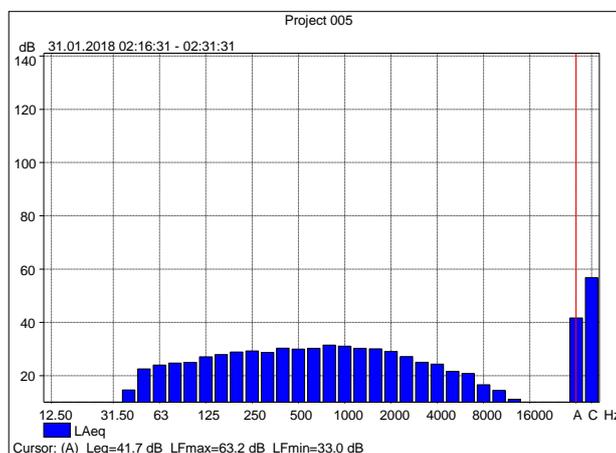

Слика 20: друго ноћно мерење

	 <b>ATC</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, фак 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>	<b>О - 090</b>
			<b>Број: 01 – СМ – Б / 18</b> <b>Датум: 14.02.2018</b>

**Мерно место 5** : Зона школских локалитета, Поред зграде Топлификације – Змај Јовина бр. 26

**Слика мерног места:**



**Мерна тачка:** Недалеко од паркинга поред зграде Топлификације, преко пута Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум.

**Опис мерног места:** Мерно место је травната површина поред бетонске пешачке стазе и без препрека простирању звука.

**Време мерења:** Мерења су обављена у три временска интервала у току дана и два у току ноћи и то 30. и 31. ЈАНУАРА:

- I мерна серија – јутро - 11:36 до 11:51 ( 30.01.2018 )
- II мерна серија – поподне - 14:37 до 14:52 ( 30.01.2018 )
- III мерна серија – вече - 19:33 до 19:48 ( 30.01.2018 )
- IV мерна серија – ноћ до поноћи - 23:39 до 23:54 ( 30.01.2018 )
- V мерна серија – ноћ после поноћи - 02:36 до 02:51 ( 31.01.2018 )

**Метеоролошки услови:** Метеоролошки услови приказани на Табелама 10. и 11. били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, фак 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број: 01 – СМ – Б / 18</b>
			<b>Датум: 14.02.2018</b>	

Табела бр.10. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. јануар:

Микроклиматска мерења	прво дневно 11:36 до 11:51 h 30.01.2018.	друго дневно 14:37 до 14:52 h 30.01.2018.	вечерње 19:33 до 19:48 h 30.01.2018.
Т (°C)	13	13	7
РВ (%)	54	54	72
Струјање ваздуха (m/s)	3,6	3,7	2,2
Притисак ваздуха (hPa)	1027	1027	1028

Табела бр.11. Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 30. и 31. јануар:

Микроклиматска мерења	прво ноћно 23:39 до 23:54 h 30.01.2018	друго ноћно 02:36 до 02:51 h 31.01.2018.
Т (°C)	3	2
РВ (%)	86	85
Струјање ваздуха (m/s)	1,4	2,5
Притисак ваздуха (hPa)	1028	1026

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>33J3 Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>			<b>О - 090</b>	
					<b>Број: 01 – СМ – Б / 18</b>	
			<b>Датум: 14.02.2018</b>			

термин мерења (интервал)	LAeqT dB (A)	K	LA1 (dB)	LA5 (dB)	LA10 (dB)	LA50 (dB)	LA90 (dB)	LA95 (dB)	LA99 (dB)	LAFmax (dB)	LAFmin (dB)	LRAeqT dB (A)	Интензитет саобраћаја током мерног интервала
<b>први дневни</b> 30.01.2018 од 11:36 до 11:51	<b>58.6</b>	-	66.5	63.9	62.4	55.6	48.7	46.7	43.6	73.8	42.2	<b>59</b>	48 аутомобила, 3 мотоцикла
<b>други дневни</b> 30.01.2018 од 14:37 до 14:52	<b>58.1</b>	-	67.0	64.1	62.2	53.6	47.7	46.6	45.2	82.5	43.5	<b>58</b>	46 аутомобила, 2 мотоцикла
<b>вечерњи</b> 30.01.2018 од 19:33 до 19:48	<b>55.6</b>	-	64.7	61.1	59.5	50.9	45.5	44.6	42.3	73.6	40.6	<b>56</b>	38 аутомобила, 2 мотоцикла
<b>први ноћни</b> 30.01.2018 од 23:39 до 23:54	<b>50.0</b>	-	62.2	55.8	52.1	44.0	38.0	36.8	35.1	68.4	33.1	<b>50</b>	28 аутомобила, 1 мотоцикл
<b>други ноћни</b> 31.01.2018 од 02:36 до 02:51	<b>39.9</b>	-	51.2	44.1	40.2	32.4	29.6	27.5	25.3	61.8	23.9	<b>40</b>	3 аутомобила

Резултати мерења на мерном месту 5, јануар 2018. године

LAeqT - еквивалентни А пондерисани ниво буке измерен у току временског интервала

LRAeqT - меродавни ниво буке

LA1 - једнопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA5 - петопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA10 - десетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA50 - педесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA90 - деведесетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA95 - деведесетпетопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LA99 - деведесетдеветопроцентни ниво буке у току интервала мерења

LAFmax - максимални ниво буке у току интервала мерења

LAFmin - минимални ниво буке у току интервала мерења

T - временски интервал мерења износи 15 минута за сва мерења

K - корекција због присуства тона, импулса или других звучних информација




ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47  
Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509  
e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

О - 090


Број: 01 – СМ – Б / 18

Датум: 14.02.2018


### Дијаграм терце анализе:

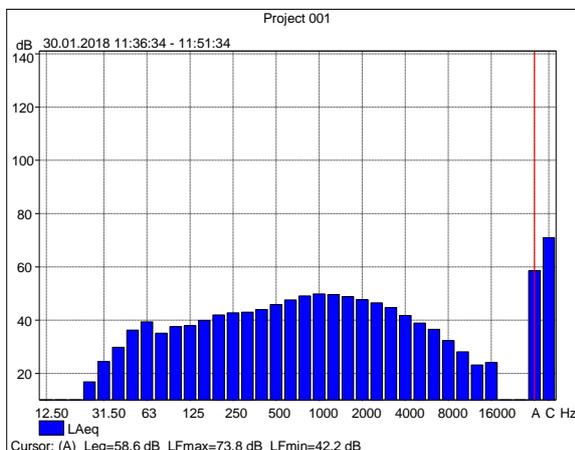


Слика 21: прво дневно мерење

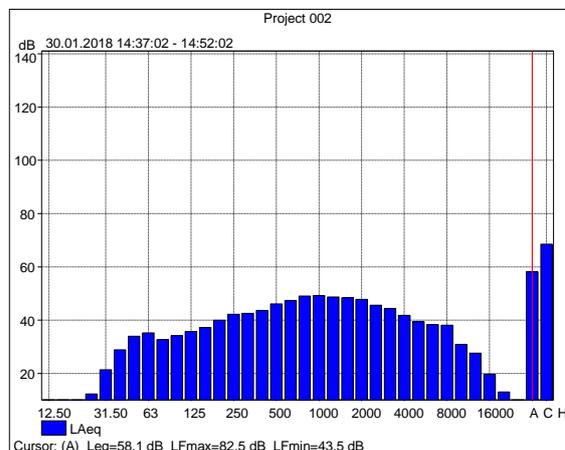


Слика 22: друго дневно мерење

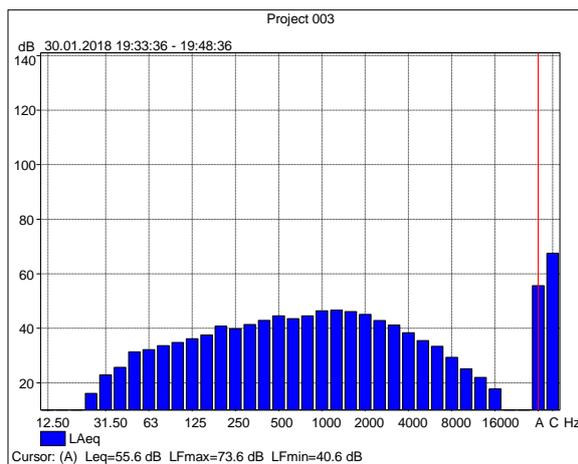

Слика 23: вечерње мерење

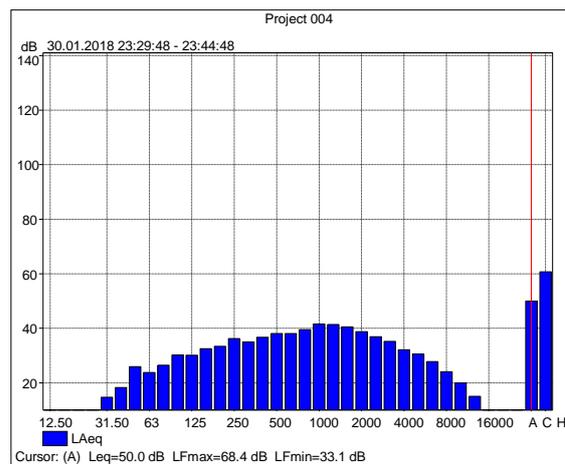

Слика 24: прво ноћно мерење

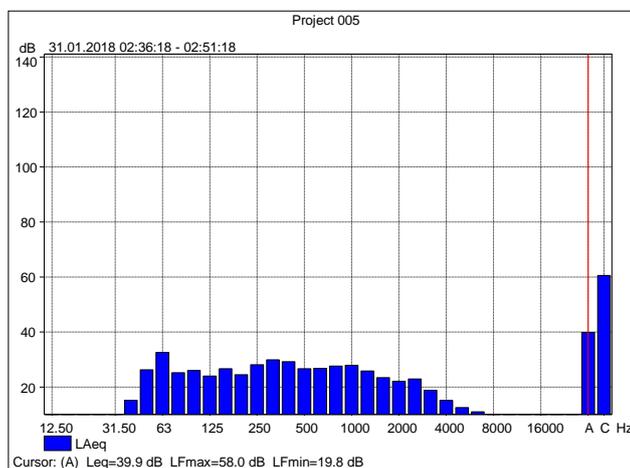

Слика 25: друго ноћно мерење

	 <b>ATC</b> 01-151 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>33J3 Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број: 01 – СМ – Б / 18</b>
			<b>Датум: 14.02.2018</b>	

## ЗАКЉУЧАК

Дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави утврђен је Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС бр. 75/2010). За отворени простор, у Прилогу 2 одређене су следеће зоне:

Табела број 12

зона	намена простора	ниво буке у dB (A)	
		за дан и вече	За ноћ
1.	подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно историјски локалитети, велики паркови	<b>50</b>	<b>40</b>
2.	туристичка подручја, кампови и школске зоне	<b>50</b>	<b>45</b>
3.	чисто стамбена подручја	<b>55</b>	<b>45</b>
4.	пословно стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта	<b>60</b>	<b>50</b>
5.	градски центар, занатска, трговачка, административно - управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница	<b>65</b>	<b>55</b>
6.	индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда	на граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи	

На основу обављених мерења буке у комуналној средини у Граду Сремска Митровица, на пет наведених мерних места, добијени су следећи индикатори буке:

Табела број 13

Мерно место	зона	дан, $L_{day}$ dB(A)	вече, $L_{evening}$ dB(A)	ноћ, $L_{night}$ dB(A)
Испред главне поште у центру града, ул.Краља Петра I	5.	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>56</b>
Насеље М.Хуђи, Северни бедем, испред маркета	3.	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>48</b>
Румски друм испред броја 53 код транспортног прилаза фирми МЕТАЛ ФЕР.	6.	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>54</b>
Променада испред бр.14	3.	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>43</b>
Поред зграде Топлификације, Змај Јовина бр.26	2.	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>45</b>

	 <b>ATC</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>33J3 Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број: 01 – СМ – Б / 18</b>
			<b>Датум: 14.02.2018</b>	

### НИВО БУКЕ ЗА ДАН

- 1. Мерно место бр. 1** – Испред главне поште у центру града, ул.Краља Петра I  
Мерно место – Испред главне поште у центру града, ул.Краља Петра I припада Зони 5. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за дан **65 dB** а меродавни дневни ниво је **62 dB**, што је за **3 dB мање** од граничне вредности буке за дан
- 2. Мерно место бр. 2** – Насеље М.Хуђи, Северни бедем, испред маркета  
Мерно место – Насеље М.Хуђи, Северни бедем, испред маркета припада Зони 3. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за дан **55 dB** а меродавни дневни ниво је **60 dB**, што је за **5 dB више** од граничне вредности буке за дан.
- 3. Мерно место бр. 3** – Румски друм испред броја 53 код транспортног прилаза фирми МЕТАЛ ФЕР.  
Мерно место – Румски друм испред броја 53 припада Зони 6. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за дан **65 dB** а меродавни дневни ниво је **65 dB**, што је у нивоу граничне вредности буке за дан.
- 4. Мерно место бр. 4** – Променада испред бр.14  
Мерно место – Променада испред бр.14 припада Зони 3. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за дан **55 dB**, а меродавни дневни ниво је **50 dB**, што је за **5 dB мање** од граничне вредности буке за дан.
- 5. Мерно место бр. 5** – Поред зграде Топлификације, Змај Јовина бр.26  
Мерно место – Поред зграде Топлификације, Змај Јовина бр.26 припада Зони 4. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за дан **60 dB** а меродавни дневни ниво је **59 dB**, што је за **1 dB мање** од граничне вредности буке за дан.

### НИВО БУКЕ ЗА ВЕЧЕ

- 1. Мерно место бр. 1** – Испред главне поште у центру града, ул.Краља Петра I  
Мерно место – Испред главне поште у центру града, ул.Краља Петра I припада Зони 5. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за вече **65 dB** а меродавни вечерњи ниво је **62 dB**, што је за **3 dB мање** од у граничне вредности буке за вече
- 2. Мерно место бр. 2** – Насеље М.Хуђи, Северни бедем, испред маркета  
Мерно место – Насеље М.Хуђи, Северни бедем, испред маркета припада Зони 3. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за вече **55 dB** а меродавни вечерњи ниво је **60 dB**, што је за **5 dB више** од граничне вредности буке за вече.
- 3. Мерно место бр. 3** – Румски друм испред броја 53 код транспортног прилаза фирми МЕТАЛ ФЕР.  
Мерно место – Румски друм испред броја 53 припада Зони 6. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за вече **65 dB** а меродавни вечерњи ниво је **61 dB**, што је за **4 dB мање** од граничне вредности буке за вече.
- 4. Мерно место бр. 4** – Променада испред бр.14  
Мерно место – Променада испред бр.14 припада Зони 3. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за вече **55 dB**, а меродавни вечерњи ниво је **45 dB**, што је за **10 dB мање** од граничне вредности буке за вече.
- 5. Мерно место бр. 5** – Поред зграде Топлификације, Змај Јовина бр.26  
Мерно место – Поред зграде Топлификације, Змај Јовина бр.26 припада Зони 4. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за вече **60 dB** а меродавни вечерњи ниво је **56 dB**, што је за **4 dB мање** од граничне вредности буке за вече.

	 <b>ATC</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>ЗЗЈЗ Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број: 01 – СМ – Б / 18</b> <b>Датум: 14.02.2018</b>

### **НИВО БУКЕ ЗА НОЋ**

- 1. Мерно место бр. 1** – Испред главне поште у центру града, ул.Краља Петра I  
Мерно место – Испред главне поште у центру града, ул.Краља Петра I припада Зони 5. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за ноћ **55 dB** а меродавни ноћни ниво је **56 dB**, што је за **1 dB више** од граничне вредности буке за ноћ.
- 2. Мерно место бр. 2** – Насеље М.Хуђи, Северни бедем, испред маркета  
Мерно место – Насеље М.Хуђи, Северни бедем, испред маркета припада Зони 3.( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за ноћ **45 dB** а меродавни ноћни ниво је **48 dB**, што је за **3 dB више** од граничне вредности буке за ноћ.
- 3. Мерно место бр. 3** – Румски друм испред броја 53 код транспортног прилаза фирми МЕТАЛЈ ФЕР.  
Мерно место – Румски друм испред броја 53 код транспортног прилаза фирми МЕТАЛЈ ФЕР припада Зони 2. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за ноћ **55 dB** а меродавни ноћни ниво је **54 dB**, што је за **1 dB мање** од граничне вредности буке за ноћ.
- 4. Мерно место бр. 4** – Променада испред бр.14  
Мерно место – Променада испред бр.14 припада Зони 3. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за ноћ **55 dB**, а меродавни ноћни ниво је **43 dB**, што је за **12 dB мање** од граничне вредности буке за ноћ.
- 5. Мерно место бр. 5** – Поред зграде Топлификације, Змај Јовина бр.26  
Мерно место – Поред зграде Топлификације, Змај Јовина бр.26 припада Зони 4. ( Табела 22 ) где је гранична вредност буке на отвореном простору за ноћ **45 dB** а меродавни ноћни ниво је **45 dB**, што је у нивоу од граничне вредности буке за ноћ.

	 <b>ATC</b> 01-151 <b>АКРЕДИТОВАНА</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА</b> <b>ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> SRPS ISO/IEC 17025:2006	<b>33J3 Сремска Митровица Стари шор 47</b> <b>Тел 022/610-511, факс 022/ 636-509</b> <b>e-mail:info@zdravlje-sm.org.rs</b>		<b>О - 090</b>
				<b>Број: 01 – СМ – Б / 18</b> <b>Датум: 14.02.2018</b>

**МЕРНА ОПРЕМА:**

<i>Назив: <b>Фонометар</b></i> <i>Произвођач: Briel &amp; Кјаер</i> <i>Тип: V&amp;K 2250 В</i> <i>Серијски број: 2 463 108</i> <i>Година производње: 2004</i> <i>Фреквентни опсег: 3 Hz – 20 Kh</i>	<i>Назив: <b>Кондензаторски микрофон</b></i> <i>Произвођач: Briel &amp; Кјаер</i> <i>Тип: V&amp;K 4189</i> <i>Серијски број: 2 457 850</i> <i>Год. производње: 2004</i> <i>Менини опсег: 6,3 Hz – 20 kH</i>	<i>Назив: <b>Калибратор</b></i> <i>Произвођач: Briel &amp; Кјаер</i> <i>Тип: V&amp;K 4231</i> <i>Серијски број: 3 009 225</i> <i>Год. производње: 2014</i> <i>Фреквенција: 1000 Hz</i> <i>Ниво звучног притиска: 94</i>
<b>Уверење о исправности мерила</b>		
<b>Уверење бр. 5091/16 од 04.11.2016</b>  Институт ИМС Метролошка лабораторија за акустику и вибрације Београд, Булевар војводе Мишића 43	<b>Уверење бр. 03-582/16 од 10.11.2016</b>  Институт ИМС Метролошка лабораторија за акустику и вибрације Београд, Булевар војводе Мишића 43	<b>Уверење бр. 5422/17 од 25.12.2017</b>  Институт ИМС Метролошка лабораторија за акустику и вибрације Београд, Булевар војводе Мишића 43

Обрада података извршена је програмом Noise Explorer type 7815 PC Software. Непосредно пре и после сваке серије мерења вршена је калибрација инструмента наведеним калибратором. Калибрација је вршена на фреквенцији  $f=1000$  Hz на 93,85 dB.

Мерење буке извршио:

Жељко Жунџић, дипл.инг. заштите животне средине

Извештај формирали:

\_\_\_\_\_

дипл.инг. заш. животне средине, Жељко Жунџић

\_\_\_\_\_

дипл.инг. заш. животне средине, Милка Бурлица

Извештај одобрио:

Начелник Центра за хигијену и хуману екологију

\_\_\_\_\_

Др Зинаида Сретеновић спец.хигијене